


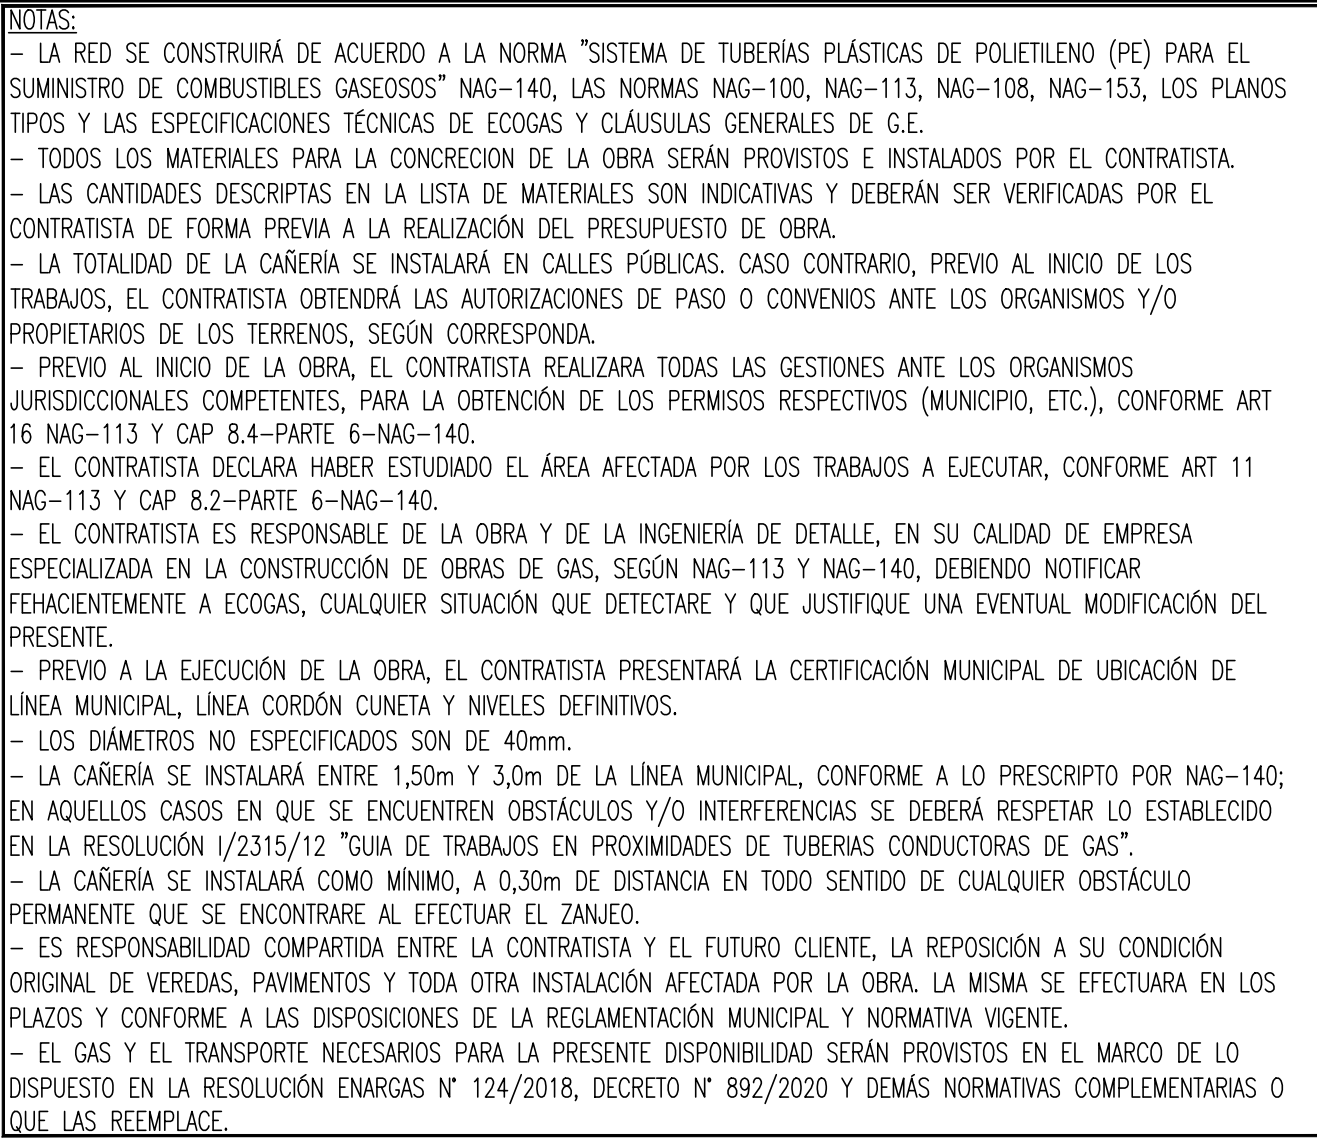

CONDICIONES TECNICAS		SIMBOLOGIA	
NUMERO DE CLIENTES SOLICITANTES			CAÑERIA A INSTALAR
NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES	3		CAÑERIA EXISTENTE
CAUDAL MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/h)	3,0		CAÑERIA PROY. CONSTRUCTIVO VIGENTE
PRESION DE SUMINISTRO MAXIMA (kg/cm2M)	4,1		CAÑERIA PROPUESTA DE TRAZA VIGENTE
PRESION DE SUMINISTRO MINIMA (kg/cm2M)	0,5		TAPA CIEGA
PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M)	6,2		PUNTO DE CONEXION
PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)	6,2		ACCESORIO TIPO WILLIAMSON
GAS ODORIZADO	SI		VALVULA A INSTALAR
			VALVULA EXISTENTE
			REDUCCION CONCENTRICA
			ACCESORIO DE TRANSICION ACERO-P.E.
			ESTACION REDUCTORA DE PRESION
			CMP

Technical drawing of a rectangular structure, likely a building or container, with dimensions and labels.

Dimensions:

- Overall width: $\varnothing 90mm$
- Overall height: $\varnothing 63mm$
- Internal width: $\varnothing 63mm$
- Internal height: $\varnothing 50mm$

Labels:

- FLORIDA
- SANTA CRUZ
- LOS CANTAROS

Additional notes:

- PUNTO DE CONEXION A RED EXISTENTE MEDIANTE ACCESORIO A DEFINIR POR EL SECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO (PCO:79083)

20	40	3,7	11,0	0,80 / 0,60	1,5	NAG 140	105
N°	Díam.(mm)	Esp.(mm)	%TFME / SDR	Tap.(m) Calz./Ver.	Dist. L.E.(m)	Norma / Especif.	Long.(m)
Cañería							
01	SERVICIO INTEGRAL DE P.E. Ø25mm, SEGUN GI/RG 10073 y AM/ING 5001					NAG 140	
N°	Denominación					Norma / Especif.	Cantidad
Lista de Materiales							
04							
03							
02							
01	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA 35518 S/DR 1577/25				22/04/25	22/01/26	VV
00	ORIGINAL S/ LYRA 31701 S/DR 1680/23				03/05/23	03/02/24	PP
N°	Modificación				Fecha	Vence	Revisor
Empresa Contratista:				Proyectó:	Firma R.T.:		
 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.					ECOGAS GING / Estudios y Proyectos		
Obra: PROVISIÓN DE G. N. A CALLE SANTA CRUZ Lugar: B°LAS BARRANCAS-S.R.CALAMUCHITA				Parte:PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PROPUESTA DE TRAZA DE RED DE DISTRIBUCIÓN 4,0 kg/cm2 EN POLIETILENO			
Fecha: 03/05/23	Esc.: 1:1000	Reempl.: 	C.Op.: RT	Tipo: PCPT	Clase: R		
Venc.: 03/02/24	Form.: A2	Revisor: PP	N°: DC01246/157	Lámina: 1 de 1	Rev. 		