


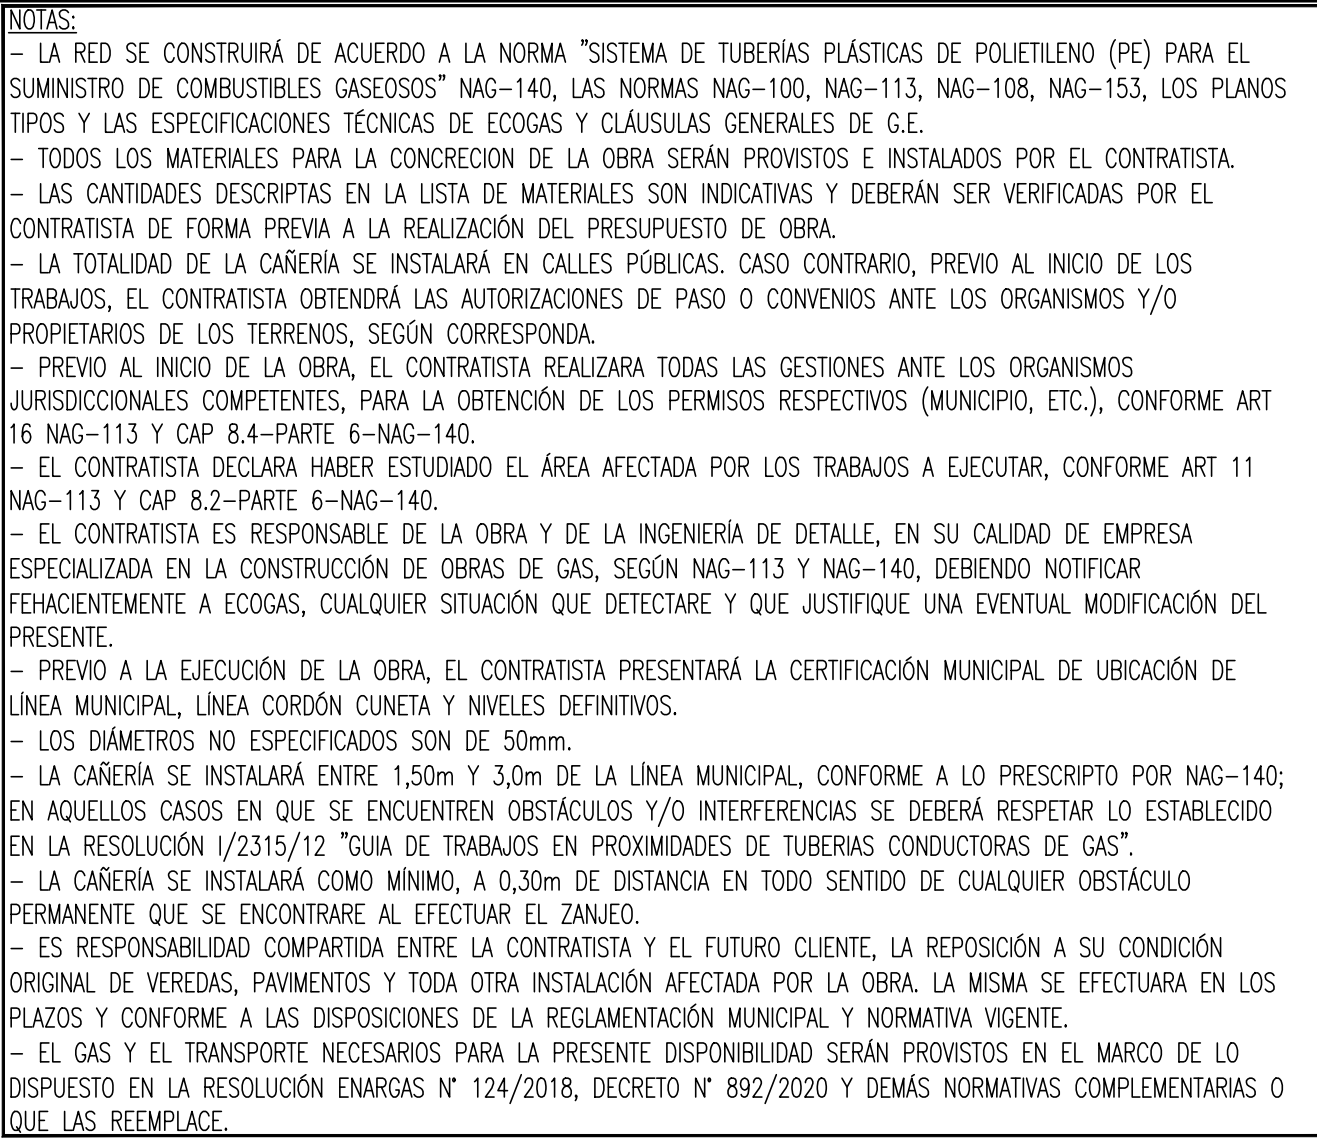


CONDICIONES TECNICAS		SIMBOLOGIA	
NUMERO DE CLIENTES SOLICITANTES			CAÑERÍA A INSTALAR
NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES	177		CAÑERÍA EXISTENTE
CAUDAL MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m³/h)	VER PLANO		CAÑERÍA PROY. CONSTRUCTIVO VIGENTE
PRESION DE SUMINISTRO MAXIMA (kg/cm²M)	1,5		CAÑERÍA PROPUESTA DE TRAZA VIGENTE
PRESION DE SUMINISTRO MINIMA (kg/cm²M)	0,5		TAPA CIEGA
PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm²M)	4,1		PUNTO DE CONEXION
PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm²M)	4,1		ACCESORIO TIPO WILLIAMSON
GAS ODORIZADO	SI		VALVULA A INSTALAR
			VALVULA EXISTENTE
			REDUCCION CONCENTRICA
			ACCESORIO DE TRANSICIÓN ACERO-P.E.
			ESTACION REDUCTORA DE PRESION
			CMP

NOTA IMPORTANTE:

- EL CONTRATISTA COMO RESPONSABLE DE LA OBRA Y DE LA INGENIERÍA DE DETALLE, SEGÚN NAG-113 Y NAG-140, DECLARA HABER ESTUDIADO EL ÁREA AFECTADA POR LOS TRABAJOS.

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN QUE JUSTIFIQUE UNA EVENTUAL MODIFICACIÓN DEL PRESENTE, DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE PRESENTAR EL PROYECTO CONSTRUCTIVO.

CUANDO EL CORDÓN CUNETA Y/O LÍNEA MUNICIPAL NO ESTÉN MATERIALIZADOS, DEBERÁ PRESENTAR EL PROYECTO CONSTRUCTIVO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE NIVELES, ANCHO DE VEREDAS Y CALLES APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

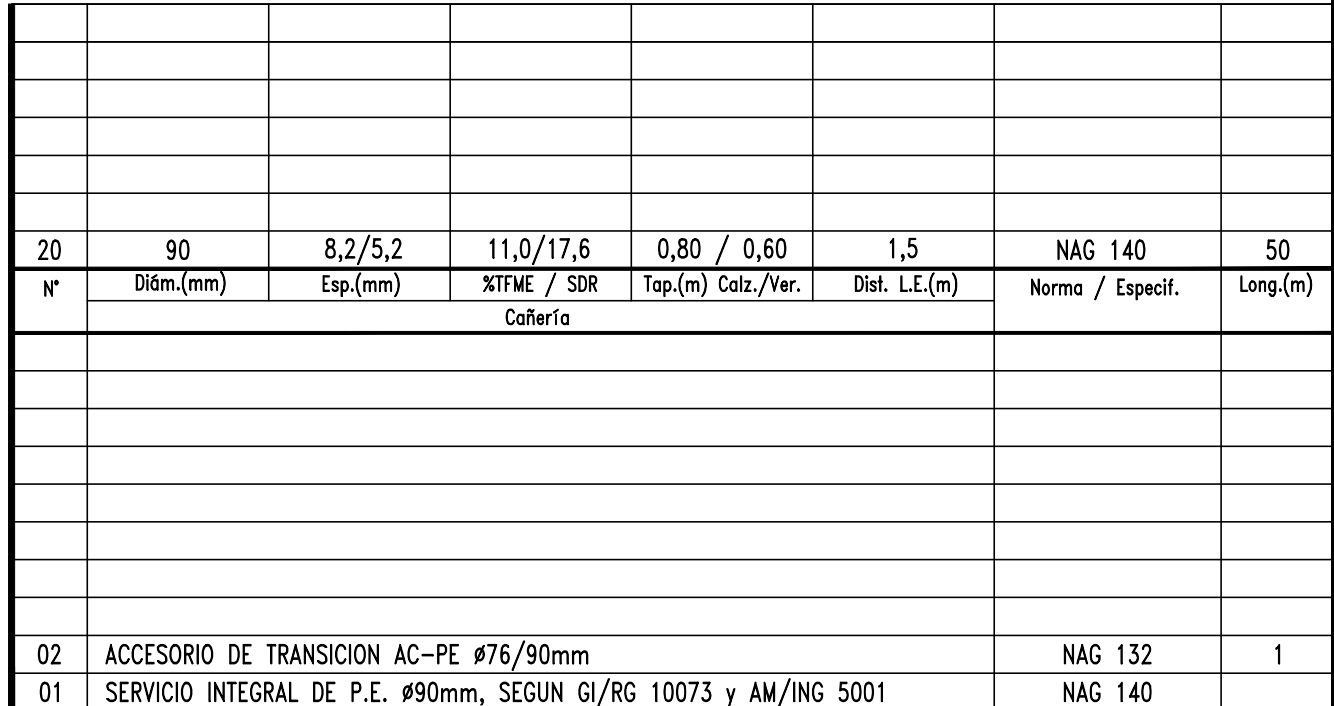

03	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA 35683 S/DR 2606/25	25/06/25	25/03/26	VV
02	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA S/D S/DR 0080/22	04/22	01/23	PP
01	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ S/D S/DR 1784/18	06/18	03/19	GG
00	ORIGINAL S/ LYRA S/D S/DR S/D	25/08/11	25/02/12	GG

Empresa Contratista:	Proyecto:	Firma R.T.:
----------------------	-----------	-------------

 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.			ECOGAS GING / Estudios y Proyectos		
Obra: PROVISIÓN DE G. N. A TORRE CINTRA I (ANTIG. CERVECERIA) Lugar: B° ALBERDI – CORDOBA			Parte: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PROPUESTA DE TRAZA DE RED DE DISTRIBUCIÓN 1,5 kg/cm2 EN POLIETILENO		
Fecha:	25/08/11	Esc.:	1:2500	Reempl.:	
C.Op.:	CO	Tipo:	PCPT	Clase:	R
Venc.:	25/02/12	Form.:	A2	Revisor:	GG
N°:	DC04315/000		Lámina:	1 de 1	Rev. 